

Модель:

Серийный номер:


Дата изготовления:

Дата ввода в эксплуатацию:

SILART

Паспорт

Кондиционер уличный серии OTS

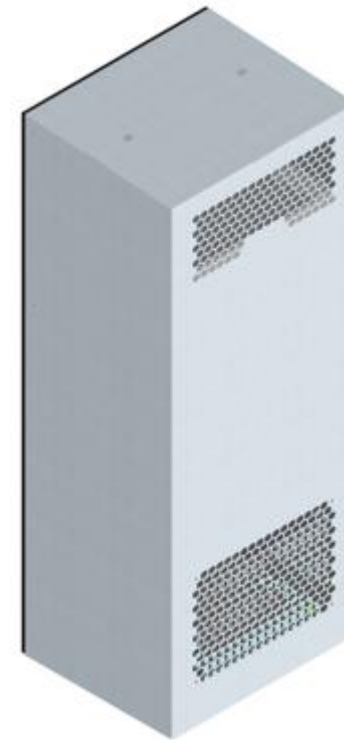

❧ Наименование и назначение

Промышленный уличный кондиционер серии OTS (далее Изделие) предназначен для отвода избыточного тепла из электротехнических шкафов и другого оборудования, для защиты чувствительных компонентов от перегрева при промышленном использовании.

Изделие не предназначено для бытового применения.

❧ Комплектность

- Кондиционер - 1 шт.
- Комплект крепежа - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Трафарет в масштабе 1:1 для выреза монтажных отверстий - 1 шт.

❧ Ввод в эксплуатацию

Внимание! Изделие может быть повреждено при утечке смазки из компрессора. Чтобы гарантировать наличие необходимого уровня смазки в картере компрессора Изделие после транспортировки перед включением должно находиться в монтажном положении не менее 30 минут.

При компоновке шкафа, убедитесь в том, что ничто не препятствует циркуляции воздушных потоков через внутренний и внешний контуры Изделия. Изделие следует устанавливать только вертикально. Если предусмотрена установка Изделия на дверь, необходимо убедиться, что петли двери способны выдержать вес Изделия. Изделие монтируется как можно выше, чтобы воздействовать на зону с максимальным значением температуры внутри шкафа. Изделие оснащено непрерывным контуром уплотнения из неопрена в местах соприкосновения со шкафом. Установленный уплотнитель необходим для сохранения уровня пыле- и влагозащиты не ниже IP65 а также упрощает монтаж и сокращает время установки.

Подготовьте вырезы и монтажные отверстия на стенке или двери шкафа по соответствующему чертежу или используя трафарет. Поместите Изделие на место установки и надежно закрепите его через подготовленные отверстия с помощью шпилек и гаек, которые входят в комплект поставки.

❧ Техническое обслуживание

Изделие практически не требует обслуживания. Обслуживание Изделия сводится к регулярному осмотру теплообменников на предмет наличия загрязнений и их чистке при необходимости. Регулярность осмотров зависит от режима эксплуатации и степени загрязненности окружающей среды. В среднем интервал между осмотрами составляет 2000 ч. Порядок очистки теплообменников описан в руководстве по монтажу и эксплуатации Изделия.

❧ Гарантийные обязательства

Гарантийный период составляет 12 месяцев со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией.

Производитель несет ответственность только за неполадки и недоработки, признанные гарантийными случаями, в соответствии с условиями договора поставки. Требования о компенсации любого прямого или косвенного ущерба не принимаются.

