SILART

Технологический климат шкафа автоматики на этапе проектирования



Передовые Технологии Автоматизации

Новосибирск-2026

Содержание

- *О Компании*
- *Реализованные проекты*
- *Карта оборудования SILART*
- *Этапы проектирования*
- *Компетенции СИЛАРТ*
- *Дополнительно о продукции*



СДЕЛАНО В МОСКВЕ

SILART

О Компании



Московский инновационный кластер

МТК

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

3800 м² ПОД ОФИС, ПРОИЗВОДСТВО, СБОРКУ И ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПОНЕНТОВ

СОБСТВЕННЫЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

4 ПАТЕНТА НА РАЗРАБОТКУ

ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ **6** УЧАСТКОВ

УЧАСТОК СБОРКИ С **3**-СТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОТК

СЕТЬ ДИСТРИБЬЮТОРОВ В РФ

Мы вносим вклад в возрождение Российской промышленности

СИЛАРТ входит в Московский инновационный кластер. Продукция имеет статус **«СДЕЛАНО В МОСКВЕ».**

SILART

Реализованные проекты

АО «Национальные электрические сети Узбекистана»



АЭС АККУЮ - ТУРЦИЯ



СИСТЕМА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ «ПЛАТОН»



АЭС РУППУР - БАНГЛАДЕШ



SILART

Климат на стадии проектирования

Шкаф автоматики – это не просто корпус, а тепловая система

Внутри шкафа оборудование выделяет тепло, снаружи на корпус воздействуют температура, влажность, пыль и солнечная нагрузка. Если эти факторы не учитывать, возрастает риск перегрева, конденсата, нестабильной работы и отказа компонентов.

Поэтому подбор климатического оборудования начинается не с выбора модели, а с понимания задачи, что именно требуется:



- **Обогреть**
- **Охладить**
- **Предотвратить выпадение конденсата**

Каждая из этих задач может быть решена с учетом обеспечения высокого уровня герметичности.

SILART


Оборудование SILART

Оборудование SILART решает следующие основные задачи

Охлаждение

Борьба с конденсатом

Обогрев

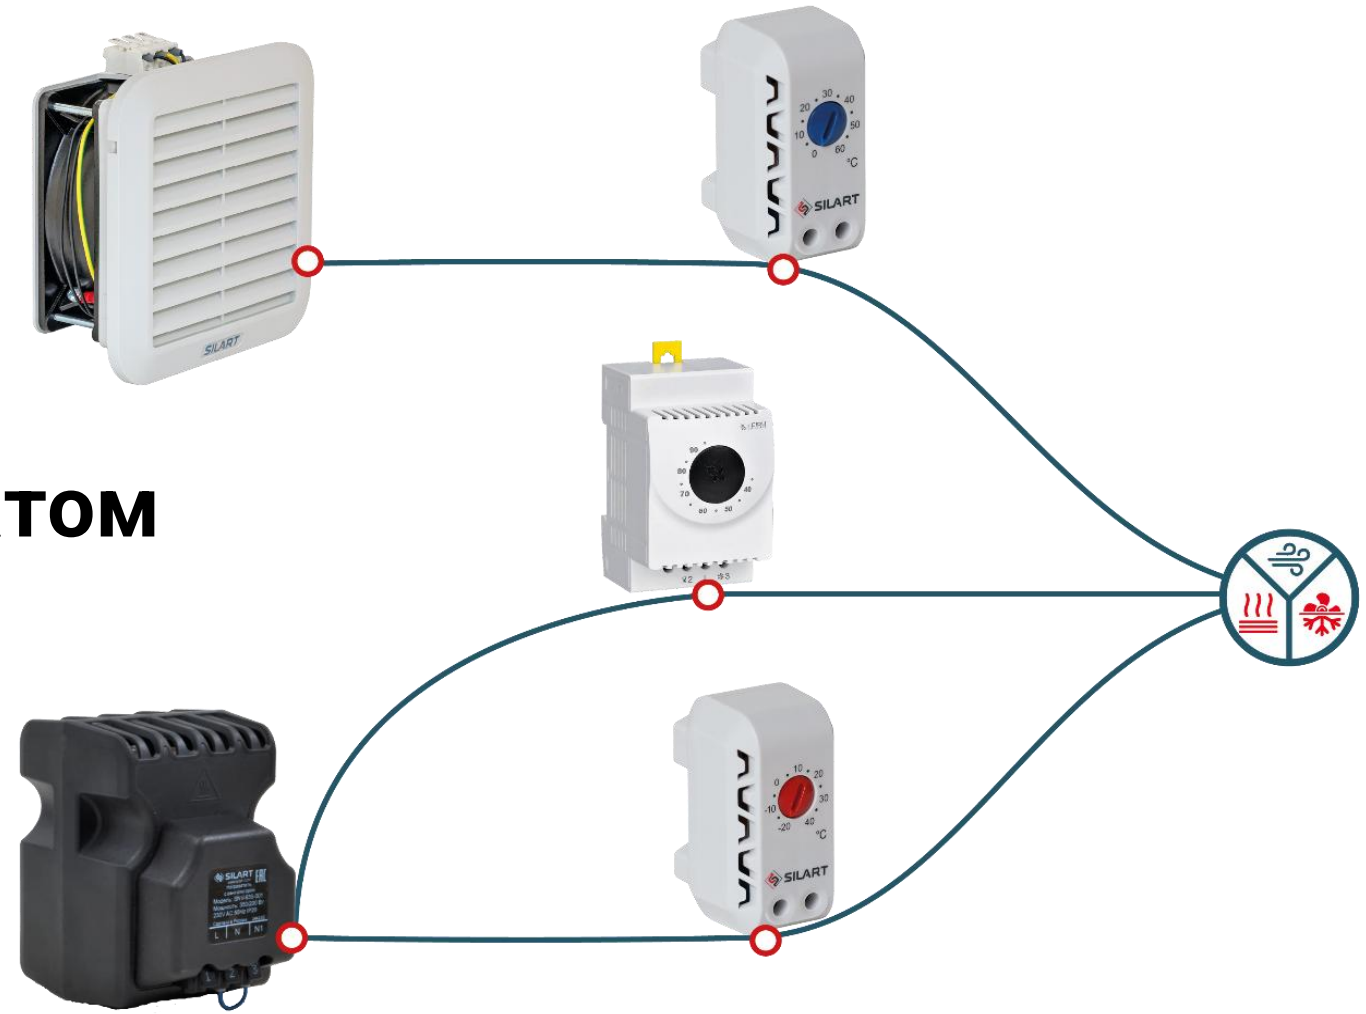

Карта оборудования SILART

Крышная вентиляция
GRM / GRO | FRM / FRO




310 – 1781 м3/ч

Вентиляция
SLV / SLF | NLV / NLF | SVB




16 – 1348 м³/ч

Кондиционеры
OTS | NTS | STA






120 – 5700 Вт

Оборудование управления
SLR | TBS / TBS-R | TSN-560



Температура / Влажность / Аварии / Modbus

Нагреватели
SNV | SNK





10 – 2100 Вт

Теплообменник
HEX-A



15 / 35 / 42 / 50 Вт/К

Оборудование SILART может быть поставлено как в виде компонентов, так и в виде климатической системы шкафа

SILART

Этапы проектирования климата

I
- Сбор исходных данных по проекту

II
- Расчет теплового баланса
- Определение типов оборудования, которое потребуется для обеспечения эффективного технологического климата: обогрев, вентиляция, активное охлаждение, требуемая степень IP

III
- Определение вариантов серий и моделей климатического оборудования, которое может решить поставленную задачу.
- Выбор оптимального варианта, исходя из приоритетного критерия выбора

IV
- Определение логики управления: механика / электроника / удаленный контроль
- Формирование климатической системы корпусного устройства

V
- Проектирование размещения оборудования

SILART

I. Сбор исходных данных по проекту



01 Тепловыделения

Суммарные тепловые потери, Вт

Не мощность подключённых потребителей

02 Конструкция шкафа

Размеры, материал, утепление

Расположение: отдельно, у стены, в ряду

03 Температурный режим

Минимум и максимум снаружи

Допустимая температура внутри

04 Среда и защита

Солнце, пыль, влага

Требуемая степень IP

05 Питание и монтаж

Напряжение, место для установки

Вырез при замене оборудования

06 Управление

Нужен ли удалённый контроль?

Какое управление уже есть?

Подтверждённые данные отделяем от предположений

Фото помогает, но не заменяет размеры

II. Расчет теплового баланса

$$Q_{охл} = Q_{внутр} + U \cdot A_{эфф} \cdot (T_{нар} - T_{вн}) + Q_{солн}$$

, где U – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2*К)
$A_{эфф}$ – эффективная площадь шкафа, $м^2$.

Снаружи жарче

Тепло через стенки поступает
в шкаф и увеличивает нагрузку.

Считаем наиболее тяжёлый режим.

Снаружи прохладнее

Часть тепла уходит через корпус
и снижает нагрузку на охлаждение.

II. Расчет теплового баланса

$$Q_{пот} \approx U \cdot A_{эфф} \cdot (T_{вн,min} - T_{нар,min})$$

, где $Q_{пот}$ – теплопотери шкафа

Поддержание температуры

Теплопотери минус гарантированное внутреннее тепло.

Холодный пуск

Внутреннего тепла ещё нет. Дополнительно учитываем время прогрева и теплоёмкость.

Нужны достаточная тепловая мощность, питание и разрешение пуска после прогрева.

III. Определение перечня вариантов и выбор оптимального

Выбор охлаждения: три условия

Условия по требованиям проекта	Способ охлаждения
Снаружи прохладнее; воздухообмен допустим	Фильтрующий вентилятор SLV / NLV
Снаружи прохладнее, но требуется дополнительная защита от пыли	Теплообменник воздух–воздух HEX-A
Перепада температур недостаточно или снаружи жарче	Кондиционер OTS / NTS / STA / STA-A

Алгоритм подбора охлаждения

Сравниваем требуемую температуру с температурой снаружи

T_{in} ? T_{amb}

$T_{in} > T_{amb}$ — ПРИМЕНЯЕМ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ ХЛАДАГЕНТА

Температура снаружи не выше требуемой внутри
Наша задача – **отвести тепло** из шкафа

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Принудительный воздушный поток переносит тепло из шкафа наружу



или

ТЕПЛООБМЕННИК (ВОЗДУХ-ВОЗДУХ)

Тепло передается через пластинчатый сердечник, без смешивания воздуха



$T_{in} \leq T_{amb}$ — НУЖНА АКТИВНАЯ ХОЛОДОГЕНЕРАЦИЯ

Температура снаружи выше требуемой внутри
Нужно **создавать холод и отводить тепло** наружу

ФРЕОНОВЫЙ КОНДИЦИОНЕР

Компрессорный цикл переносит тепло из шкафа наружу и создает холод



или

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР (ПЕЛЬТЬЕ)

Полупроводниковый модуль переносит тепло из шкафа наружу и создает холод



Экономичное решение с высоким IP

1 Когда рассматриваем HEX?

Если прямой воздухообмен нежелателен, но снаружи достаточно прохладно, можно рассматривать теплообменник.

Два условия одновременно:

- Нужно разделение контуров
- Разница температур позволяет вывести нужное количество тепла

2 Пример

Внутри шкафа: до +40 °C
Снаружи: +25 °C
Температурный напор есть → HEX можно оценивать

Внутри шкафа: до +40 °C
Снаружи: +45 °C
Логика HEX уже не работает → потребуется активное охлаждение

3 Дополнительно проверяем

- Условия наружного контура
- Стойкость материалов
- Монтаж и обслуживание
- Герметичность всей конструкции

Важно: сам по себе теплообменник не исправляет негерметичные вводы или открытые отверстия в шкафу.



SILART

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

Принцип подбора нагревателя

	Условие	Тип решения
1	**Малый шкаф,** умеренная задача обогрева	SNK-T
2	**Средний шкаф,** нужна естественная конвекция	SNK-B
3	**Плотная компоновка,** нужен равномерный прогрев	SNV
4	**Большой шкаф,** холодный пуск, высокая мощность	SNV-S
5	**Основной риск — конденсат**	SNK / SNV + гигростат
6	**Требуется быстрый прогрев**	SNV / SNV-S
7	Нельзя создавать сильный поток воздуха	SNK

Линейка нагревателей

SNK-T

Конвекционный нагреватель компактный



SNK-B

Конвекционный нагреватель увеличенной мощности



SNV

Вентиляторный нагреватель компактный



SNV-S

Вентиляторный нагреватель высокой мощности



Для защиты от конденсата:

SNK / SNV + гигростат



Нагреватель (SNK или SNV)



Гигростат



Контроль влажности, защита от конденсата

Выбор нагревателя зависит не только от мощности, но и от задачи:
поддержание температуры, быстрый прогрев, защита от конденсата и равномерное распределение тепла.

SILART

Конденсат на холодных поверхностях

$$T_{\text{поверхности}} \leq T_{\text{точки росы}}$$

Пример состояния воздуха

+25 °C и 65% RH
Точка росы ≈ +18 °C

Холодная поверхность
может покрыться влагой.

Что делает обогрев

Прогревает поверхности
и снижает относительную влажность.

Вода из воздуха
сама по себе не удаляется.


IV. Формирование климатической системы через определение способа управления

Задача	Управление	Альтернативное решение
Обогрев	TBS / TBS-R, NC размыкание для включения оборудования	ECD – электронный контроллер *(управление нагревом или охлаждением выбирается в меню)* SLR – панельный электронный контроллер *(одновременное управление нагревом и охлаждением + аварийный сухой контакт)*
Вентиляция / Охлаждение	TBS / TBS-R, NO замыкание для включения оборудования	
Влажность	MTN Механические гигростаты с переключающимся контактом	

Управление климатом

Устройства управления SILART позволяют связать климатические компоненты в общую систему

Температура, влажность и управление климатом шкафа.

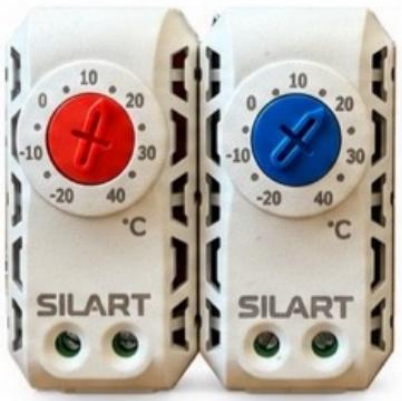

TBS-R

Биметаллические термостаты

Нагрев или охлаждение



TSN-560

Регулятор температуры

Нагрев или охлаждение



ECD

Электронный термоконтроллер

Дисплей и выносной датчик



MTN

Механический гигростат

Контроль влажности




SLR

Контроллер климата


Обогрев и охлаждение
Сигнализация и Modbus


V. Проектирование размещения оборудования в корпусе изделия

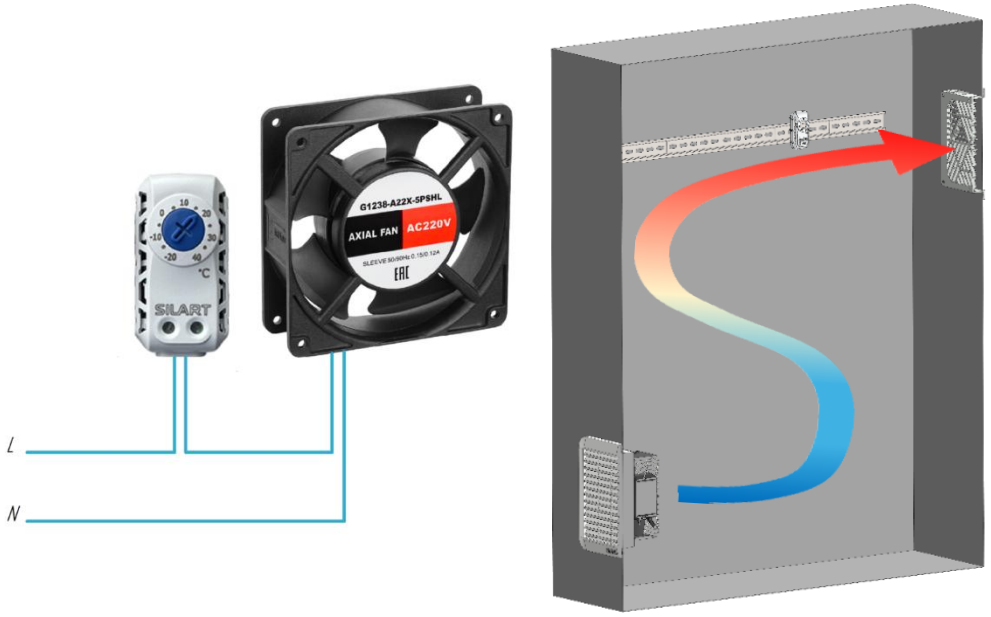

Соблюдаем основные правила:

- Холодный воздух входит снизу; горячий выходит сверху
- Нагреватели размещаем в нижней части шкафа, с технологическими отступами от оборудования
- Термостаты (или датчики контроллера) для управления устройствами охлаждения и обогрева разносим по высоте

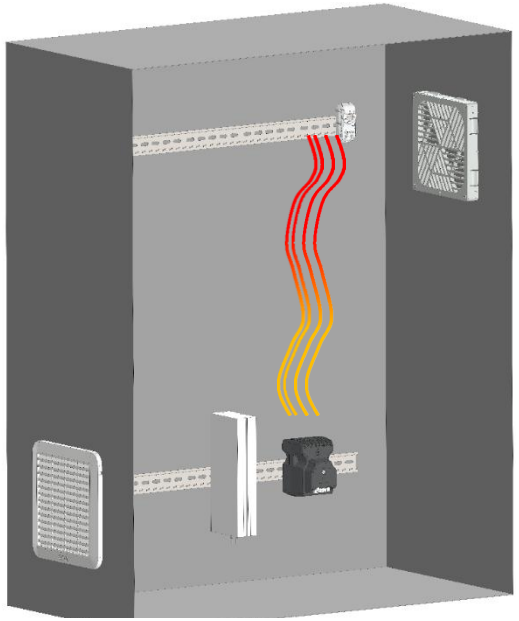

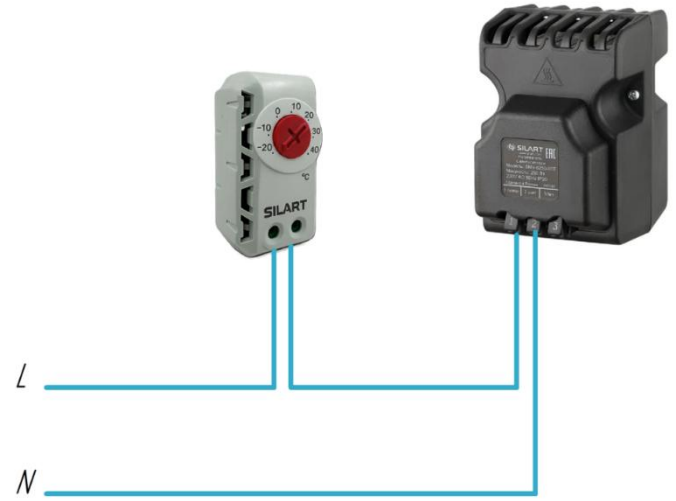

- Проверяем конструкционные ограничения с учетом монтажных вырезов.
- Убеждаемся, что нет тепловых замыканий и снижения КПД из-за плотной установки климатического оборудования.
- Если требуют условия эксплуатации, предусматриваем дополнительную защитные и технологические аксессуары (решетки, кожухи, отвод конденсата).

Размещение вентиляторов



Вар. 1

Вентилятор – в нижней части шкафа.

В корпусе возникает избыточное давление, которое препятствует проникновению пыли в трещины и щели.



Вар. 2

Вентилятор - в верхней части шкафа

Обеспечивается равномерность воздушных потоков во всем пространстве шкафа, но пыль может проникать из-за отрицательного давления..



Вар. 3

Вентиляторы - и в верхней, и в нижней части шкафа

Обеспечивается больший объем свободного воздушного потока. Могут использоваться только вентиляторы одного типа.



Вар. 4


Фильтр. вентилятор - в нижней, крышный – в верхней части


Обеспечивается величина свободного воздушного потока, при условии равенства производительности вентиляторов.


SILART

Размещение нагревателей

Диаграммы снижения номинальной рабочей температуры у нагревателей.

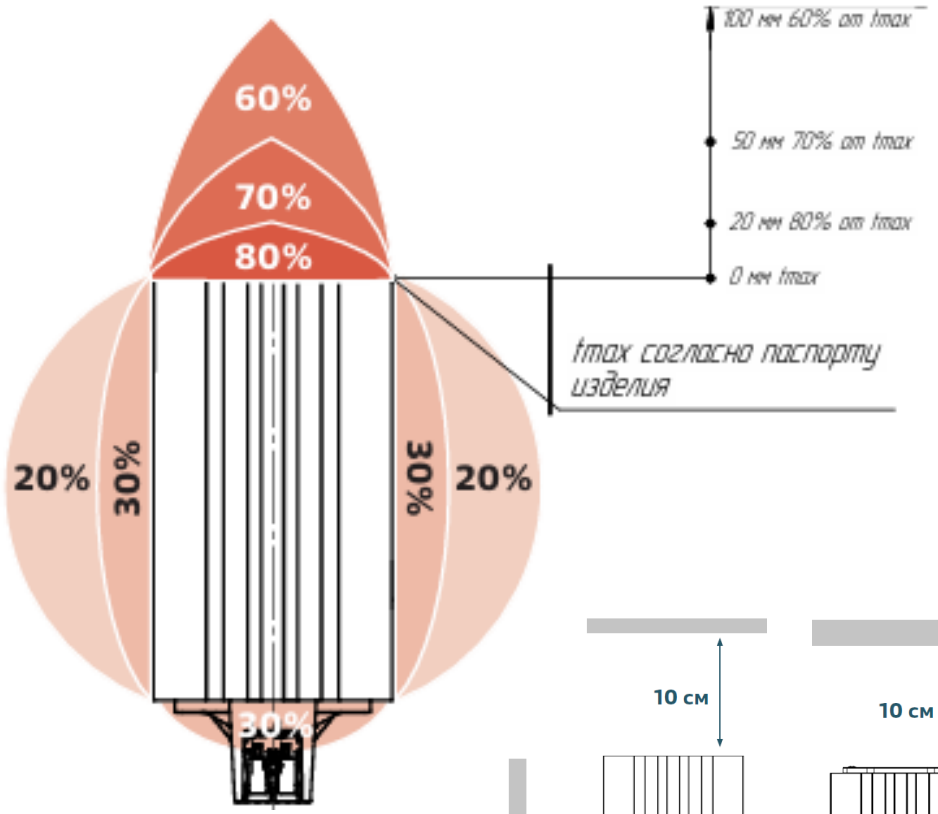

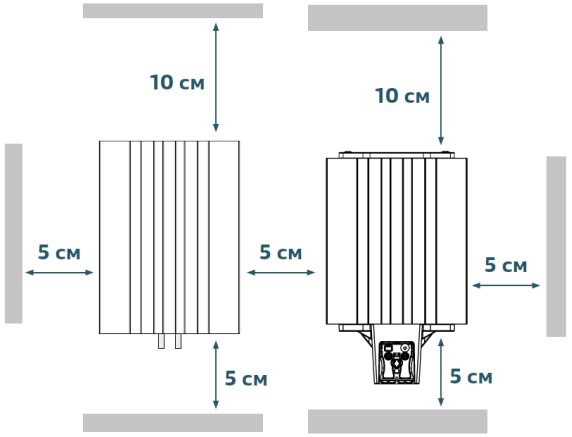


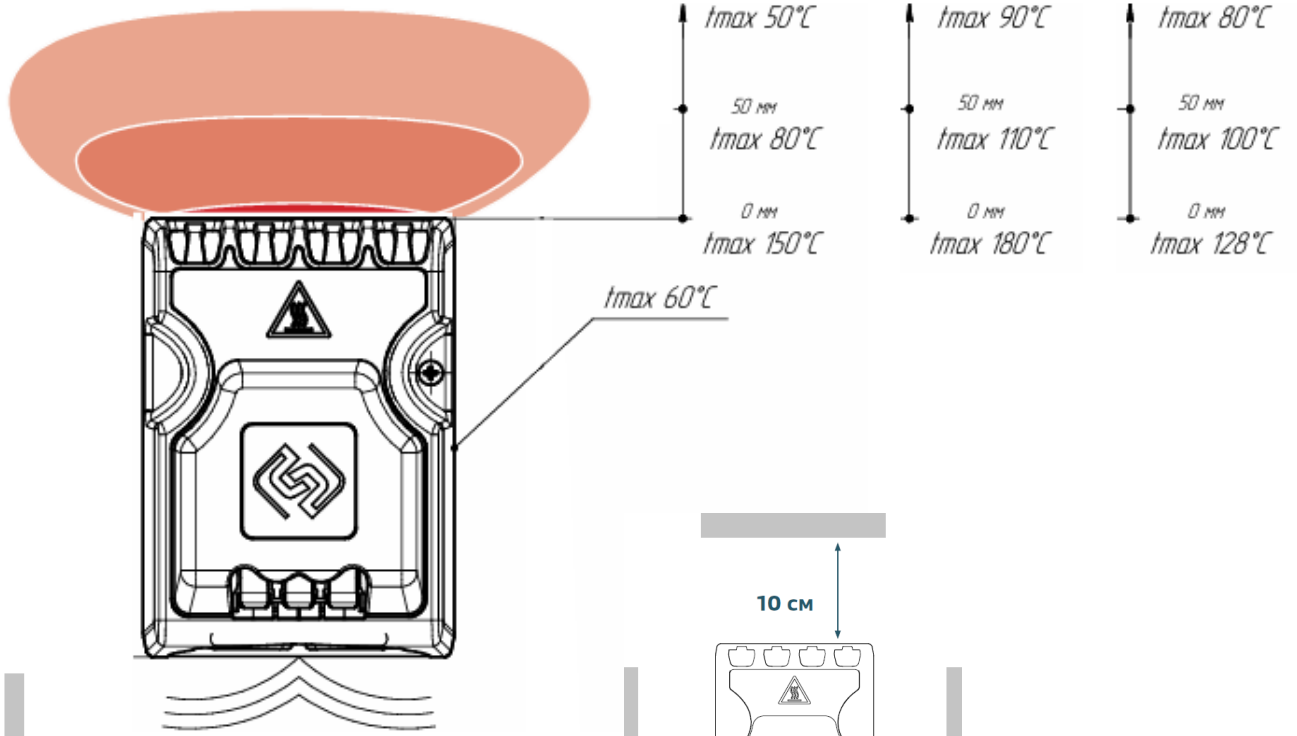


SILART

Размещение кондиционеров


Кондиционеры фреоновые

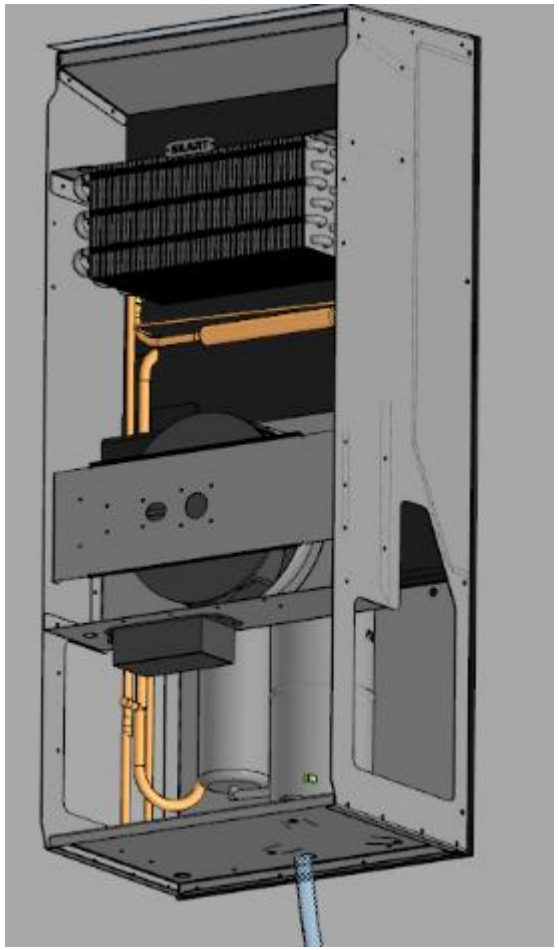

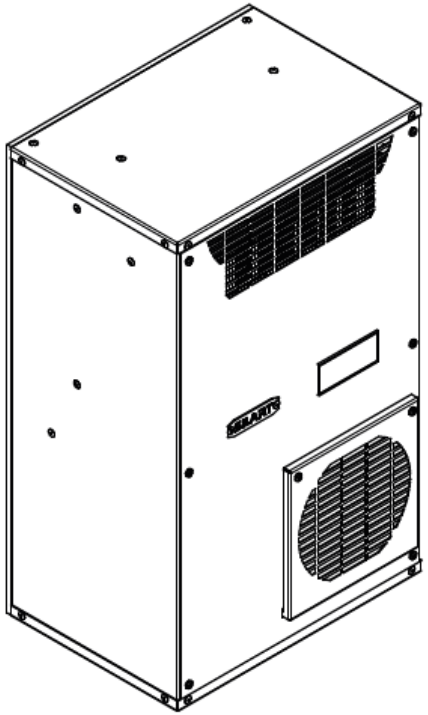


Вар. 1

Навесное исполнение.
Экономит пространство внутри шкафа.

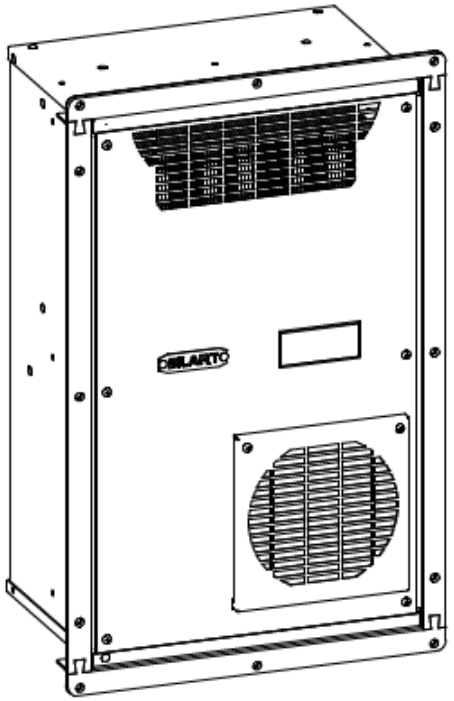

Вар. 2

Утопленное исполнение.
Позволяет уменьшить габариты шкафа.

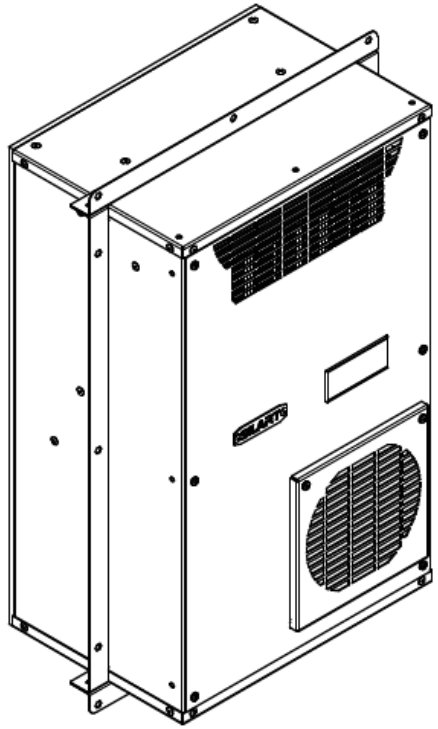


Вар. 3

Полуутопленное исполнение.
Использует часть пространства в шкафу и часть – за его пределами


Размещение кондиционеров

Кондиционеры термоэлектрические

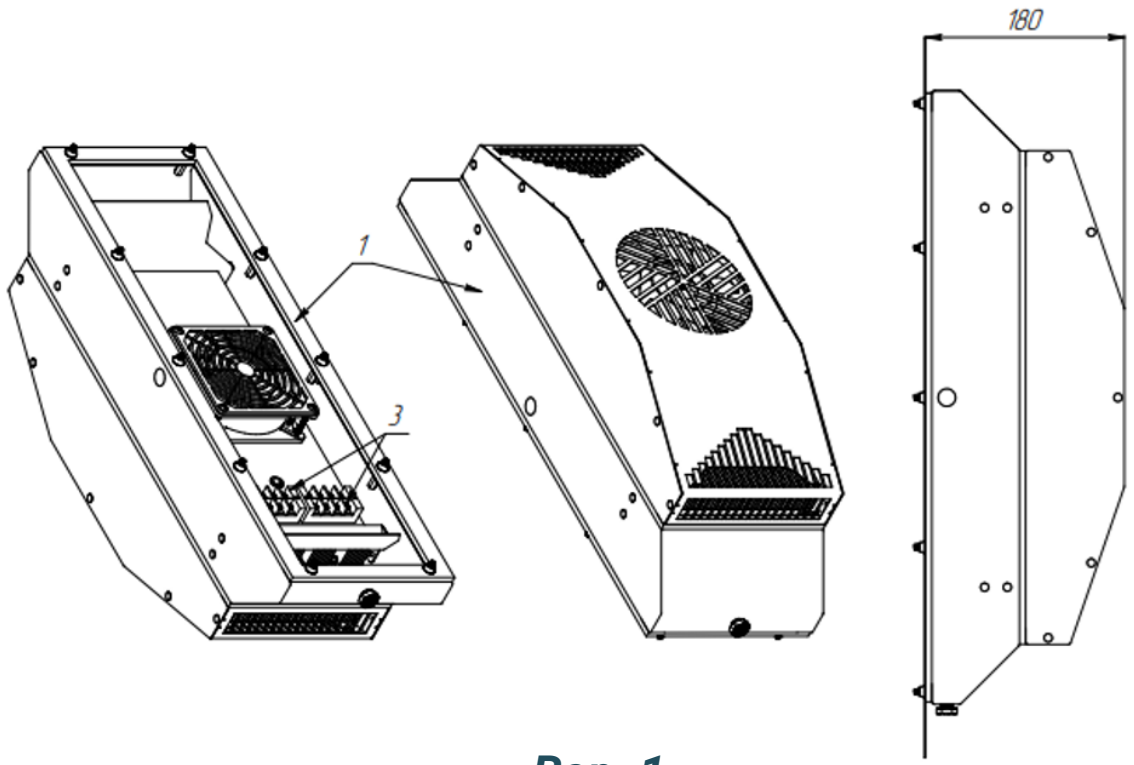

Вар. 1

Навесное исполнение.
Экономит пространство внутри шкафа.

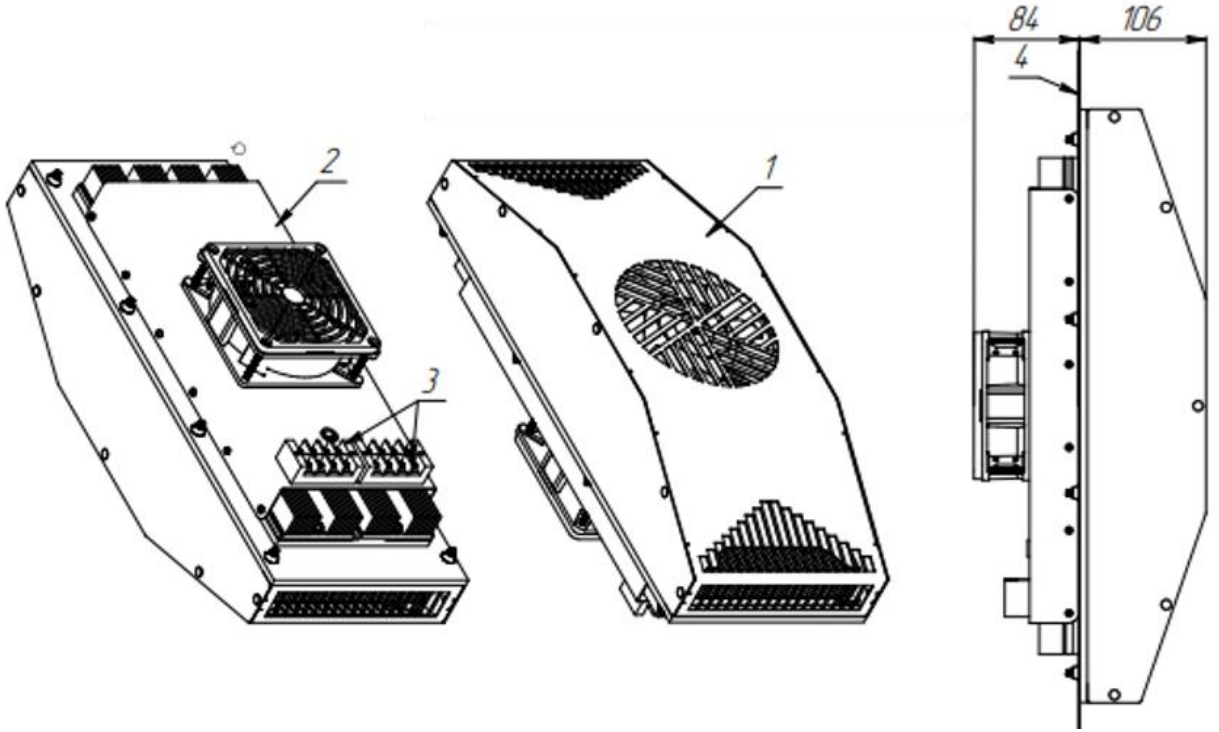



Вар. 2


Полуутопленное исполнение.
Использует часть пространства в шкафу и часть – за его пределами

Расстановка в корпусе

Проверяем конструкционные ограничения

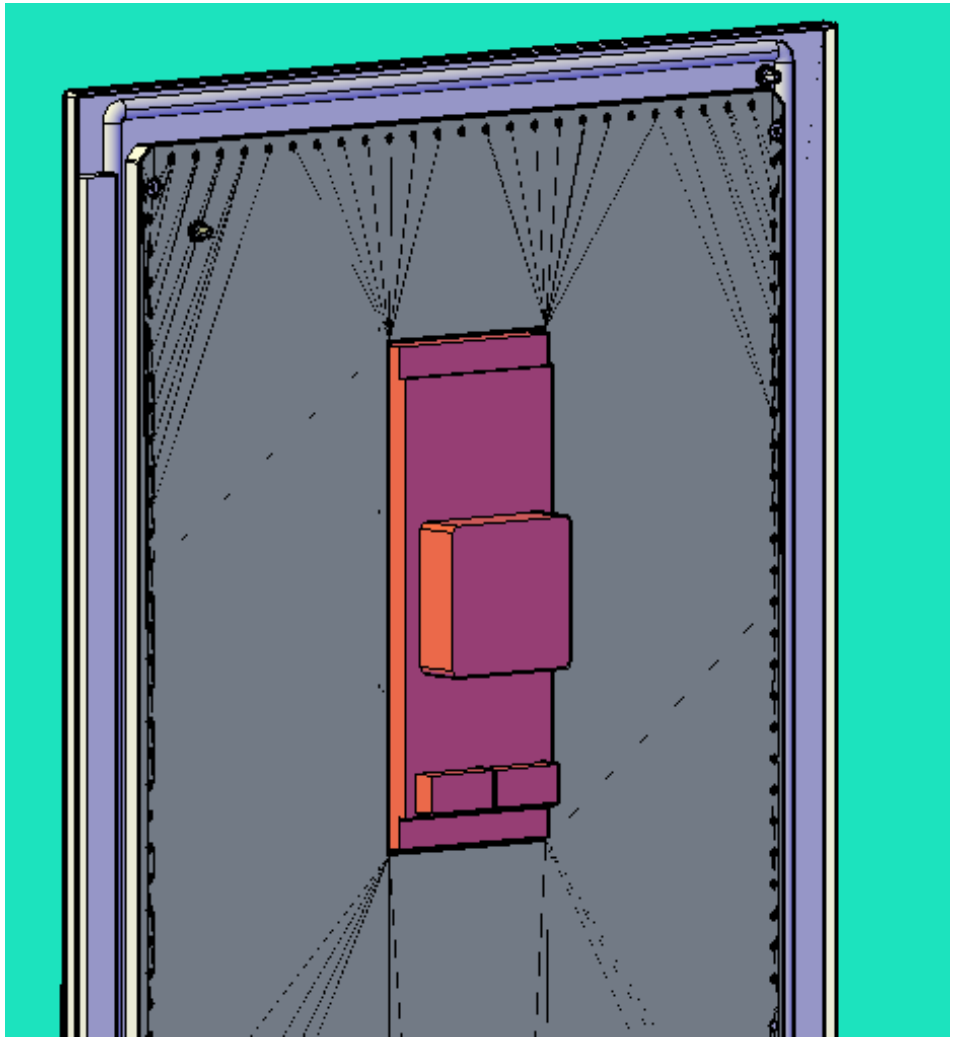

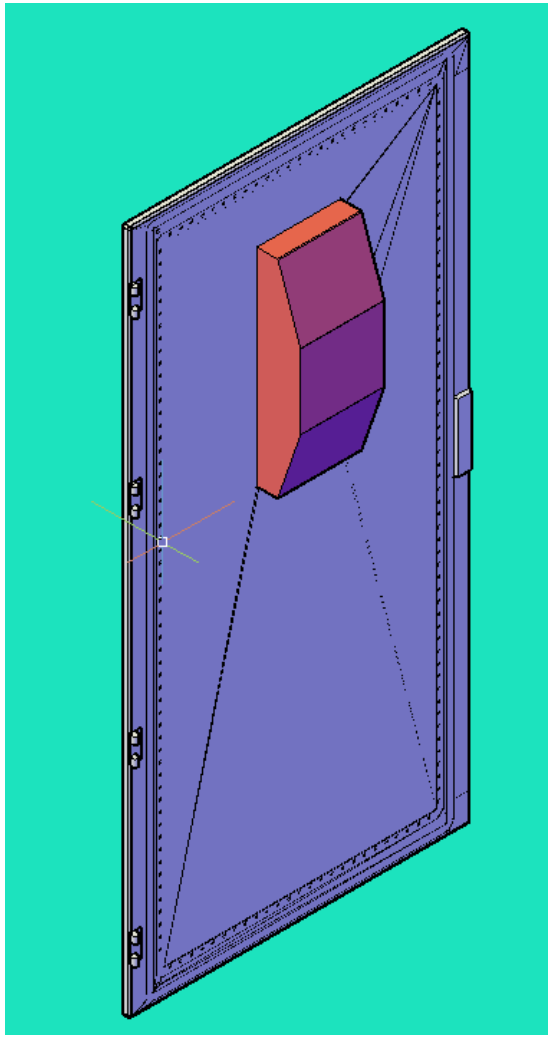

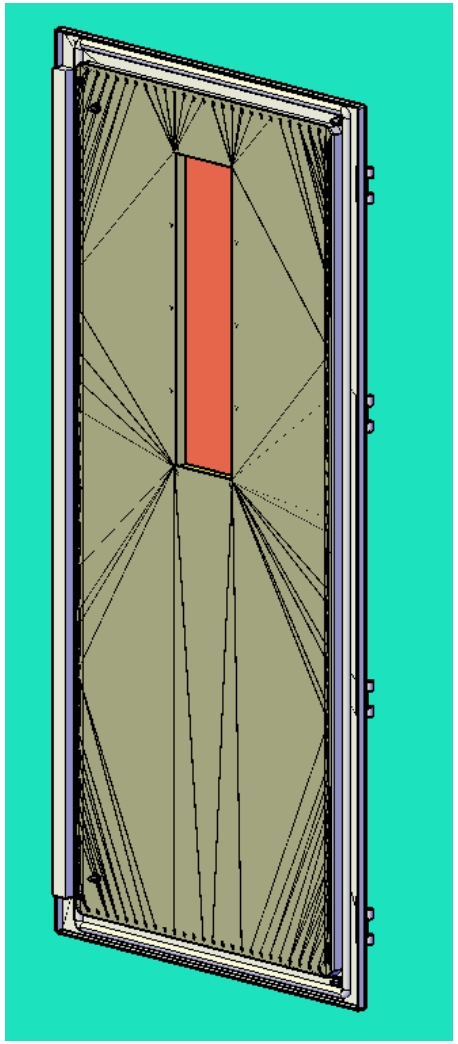

Контрольные вопросы



01 **Можно ли использовать наружный воздух для охлаждения?**

Достаточно холодный и подходящий по чистоте



02 **Нужно ли исключить прямой воздухообмен?**



03 **Нужна ли температура ниже наружной?**



04 **Возможен ли холодный пуск?**



05 **Нужна ли удалённая сигнализация?**

Условия могут сочетаться

SILART

Компетенции СИЛАРТ

1 Исходные данные и составление ТЗ

шкаф • среда • температура • IP

2 Расчёт SILART

летний перегрев • зимний запуск • конденсат

3 Подбор решения

вентиляция • закрытый теплообмен • кондиционирование • обогрев

4 Испытание в климатической камере

5 Пакет монтажной и сопроводительной документации


артикул • вырез • питание • схемы подключения

SILART готов провести аудит ТЗ, сделать тепловой расчёт и подобрать состав оборудования с вариантами, в соответствии с проектом



SILART

Вентиляторы SILART

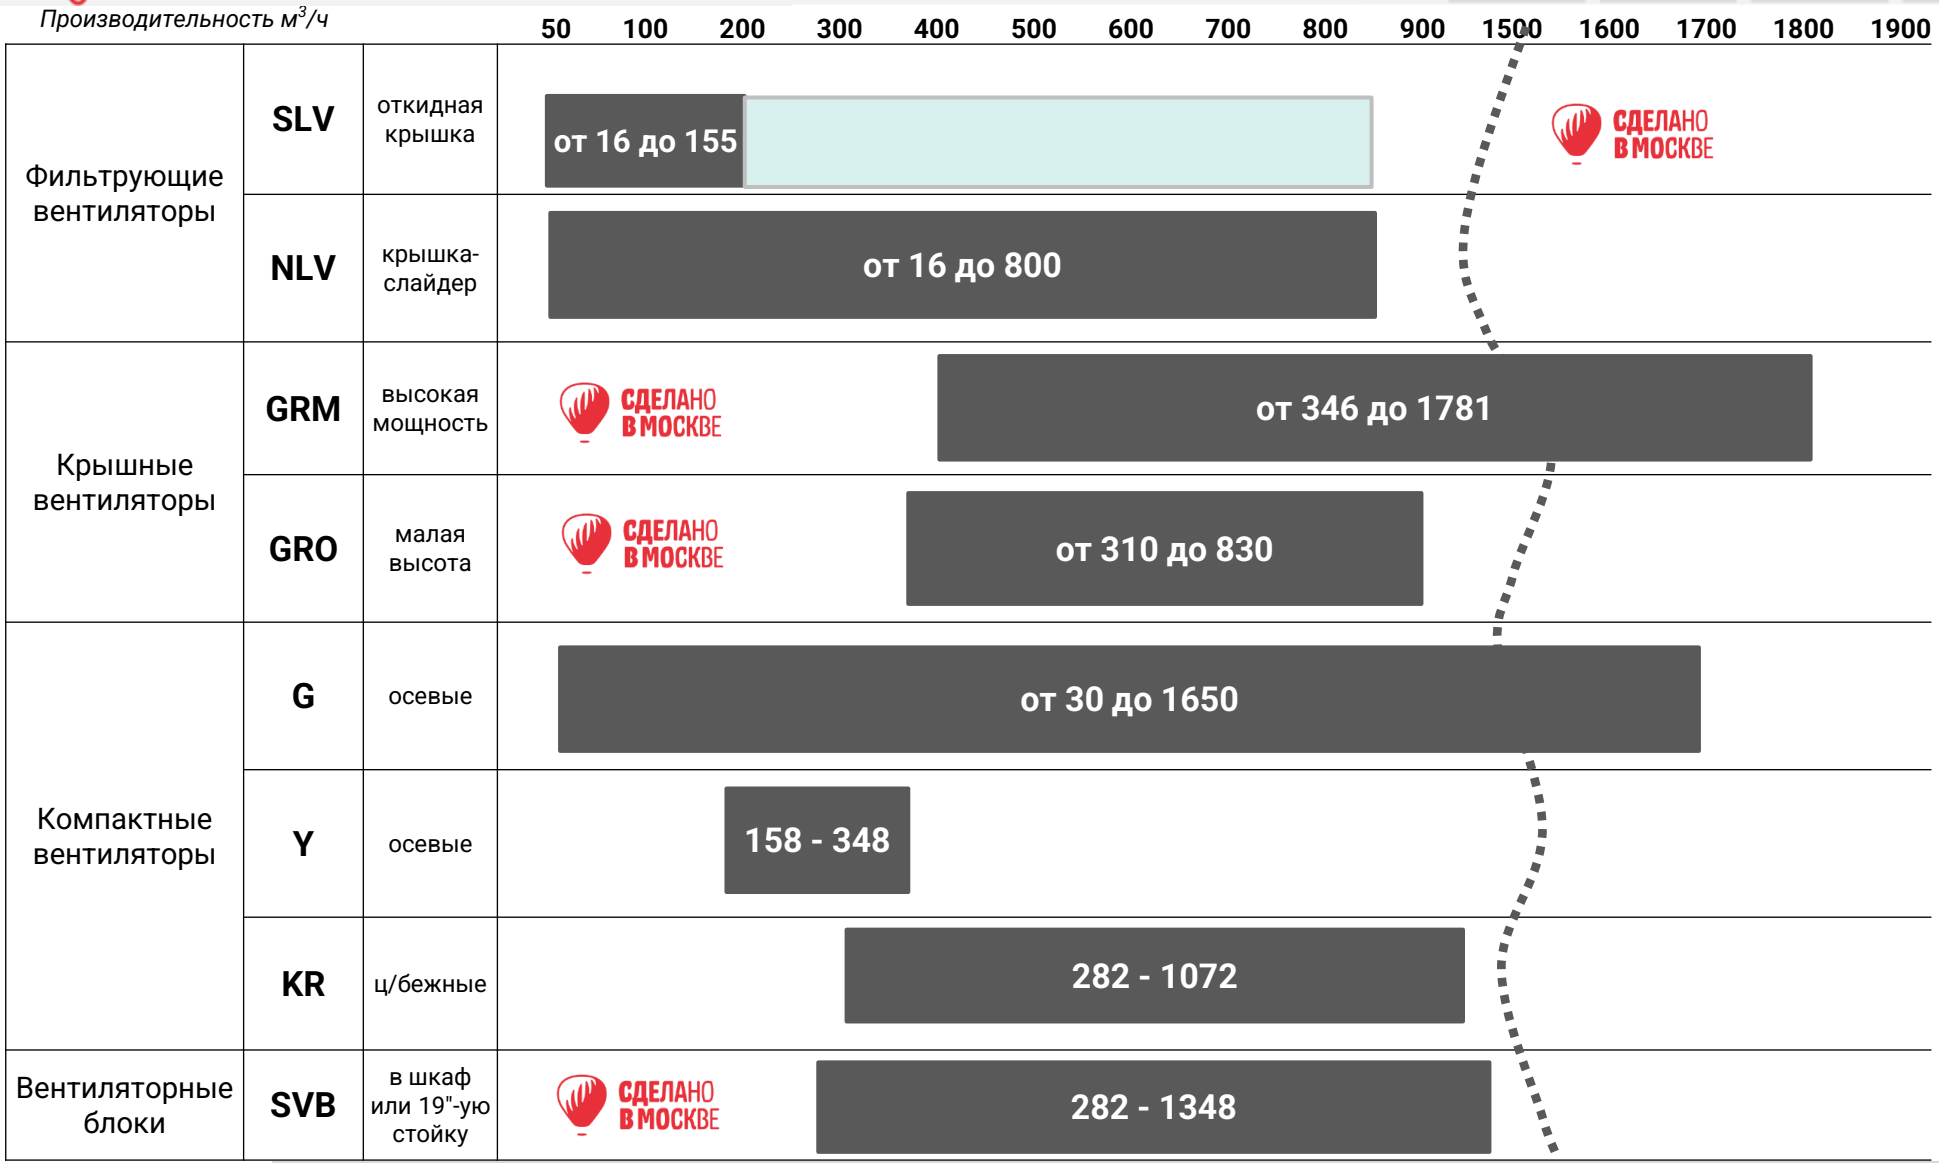

Вентиляторы SILART



SLV / NLV



GRM / GRO

IP 54/55

VDC 12/24/48

VAC 230/380




Подшипник качения

9 БАЛЛОВ ПО MSK-64

ЭМС

SILART

Кондиционеры SILART

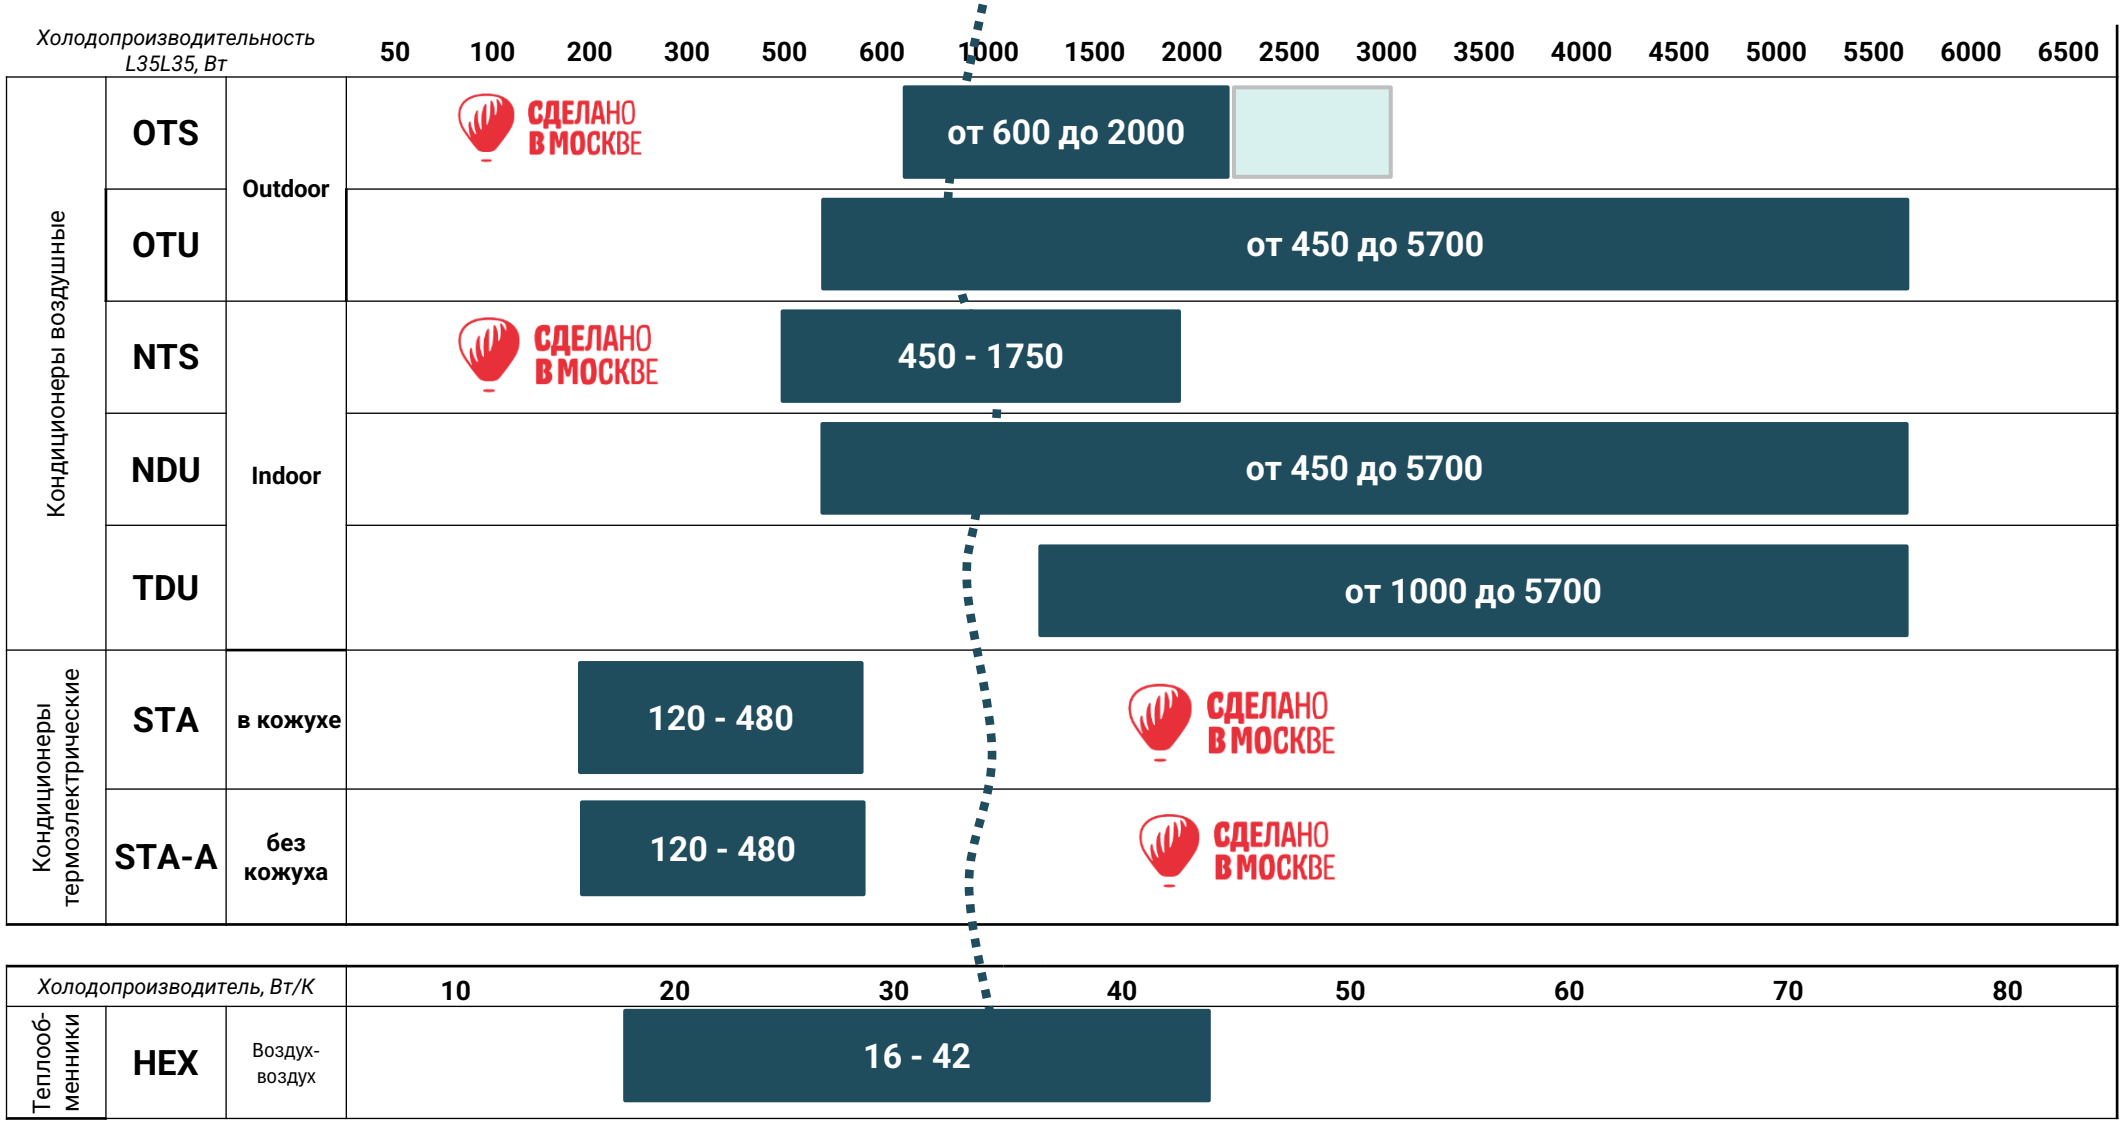

SILART

Кондиционеры SILART

Воздушные кондиционеры



OTS, OTU: outdoor

300 – 5700 Вт

VAC 230

IP 65

УХЛ1

ЭМС



NTS, NDU: indoor



TDU: on top

Уникальность разработки подтверждена патентом



SILART

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

Теплообменники SILART



HEX-A: air-air

Теплообменники воздух-воздух


15 / 35 / 42 / 50 Вт/К

230 VAC
48 VDC

IP 65

УХЛ1

ЭМС

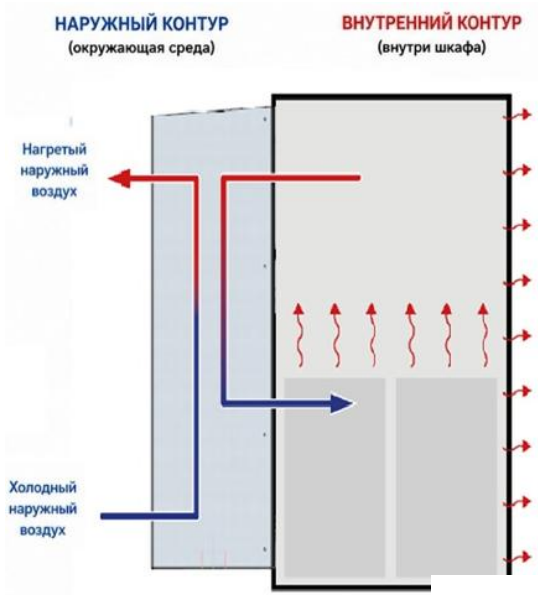

ΔT (T_{in} – T_{amb})	Холодопроизводительность
5 °C	Низкая ❄
10 °C	Средняя ❄❄
20 °C	Высокая ❄❄❄
30 °C	Максимальная ❄❄❄❄




СДЕЛАНО В МОСКВЕ


SILART

Кондиционеры SILART

Термоэлектрические кондиционеры и охладители

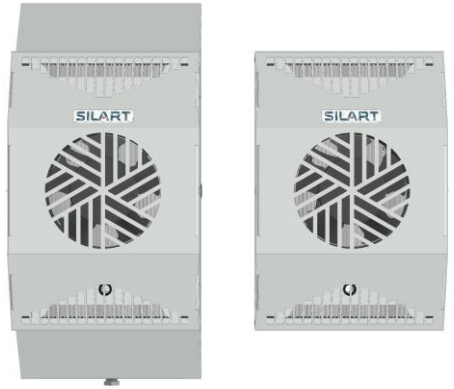

STA в кожухе

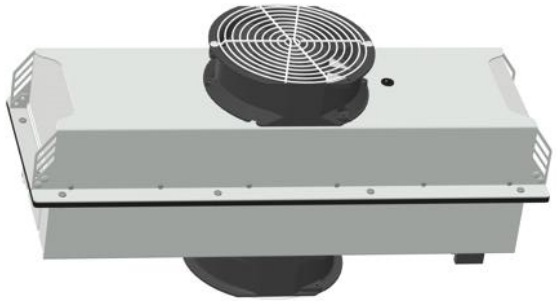

STA-A без кожуха

120–480 Вт

VDC 24/48

IP 67

от -10 до +70 °C

ЭМС


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 236020

Термоэлектрический кондиционер

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "СИЛАРТ" (RU)*

Авторы: *Голубев Петр Сергеевич (RU), Рыжов Виталий Александрович (RU), Сиднев Игорь Михайлович (RU), Сюльдин Никита Владимирович (RU)*

Заявка № 2025114055
Приоритет полезной модели 26 мая 2025 г.
Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 22 июля 2025 г.
Срок действия исключительного права на полезную модель истекает 26 мая 2035 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов




Уникальность разработки подтверждена патентом

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

SILART

Нагреватели SILART

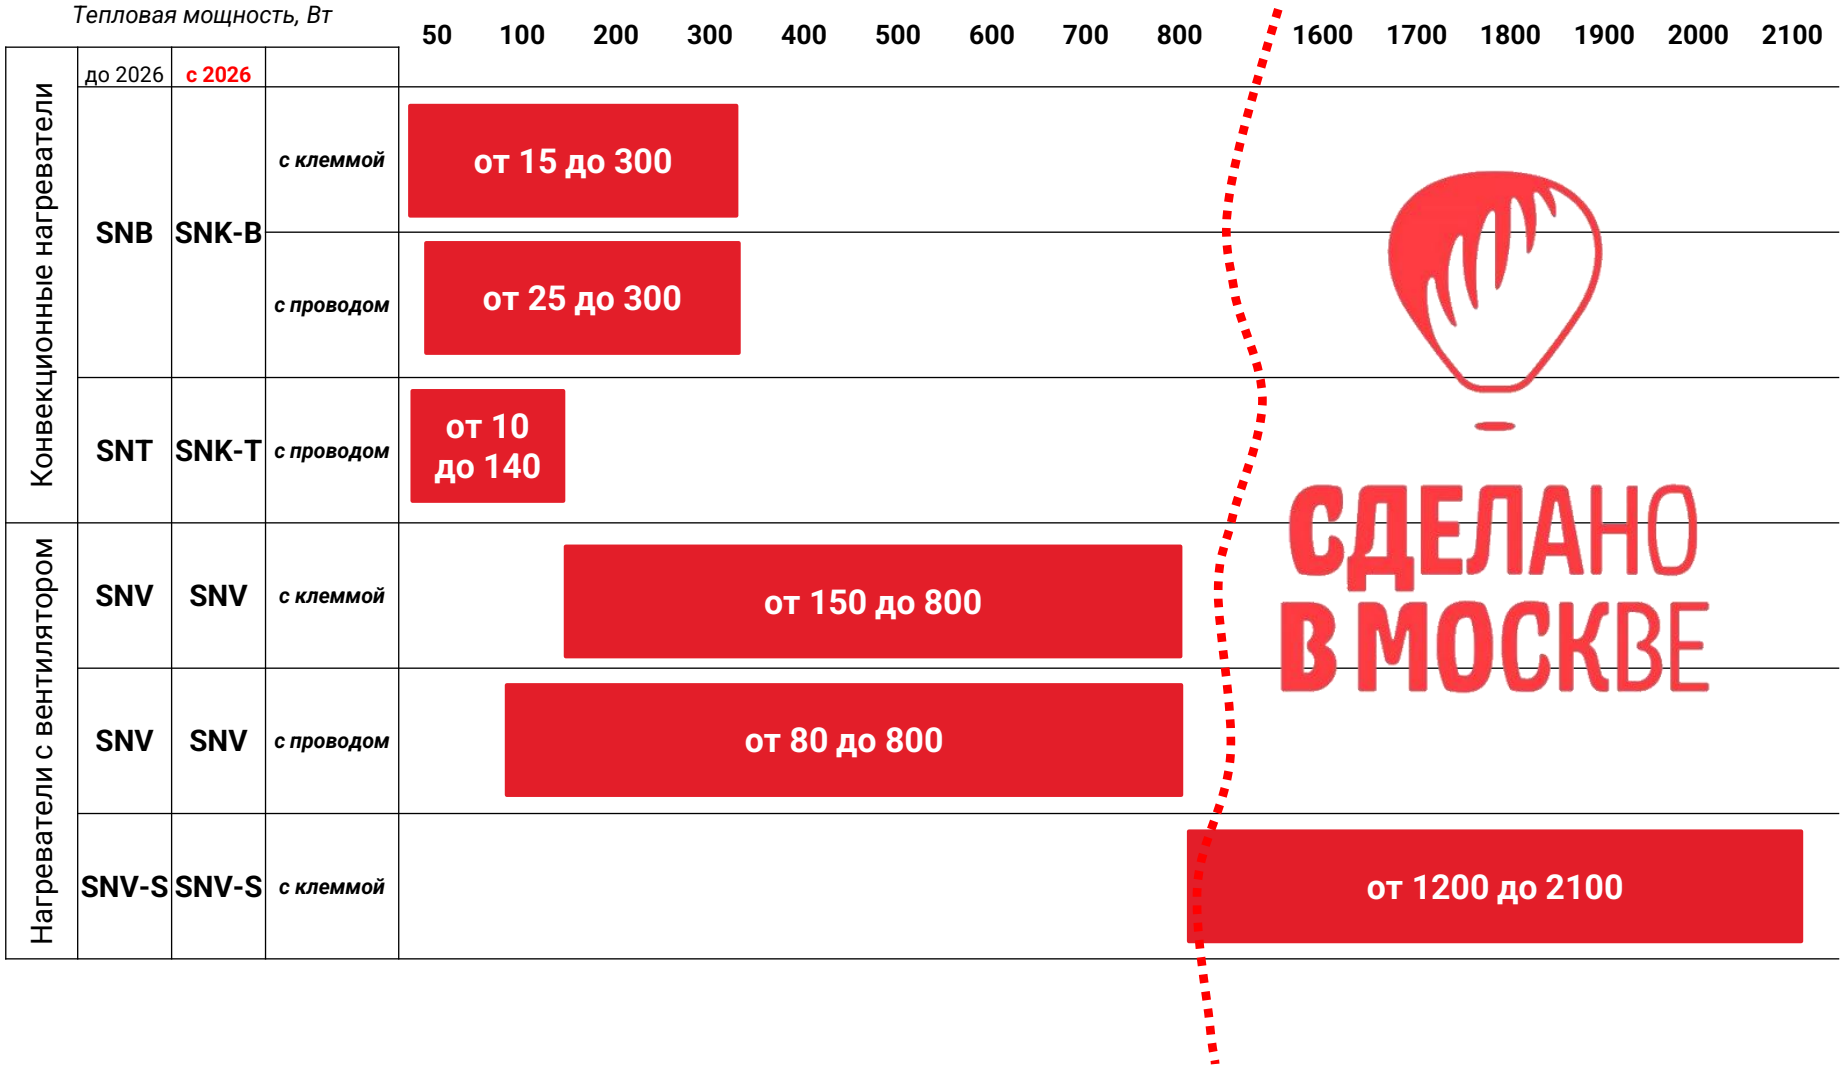

SILART

Нагреватели SILART



SNT (SNK-T)



STB (SNK-B)

Нагреватели конвекционные

PTC
Позисторный нагрев

10–300 Вт


VDC 12/24/48
VAC/VDC 110-230

IP 20

ЭМС

Оребрение для повышения эффективной поверхности рассеивания

Конвекционные секции для повышения конвективной теплоотдачи

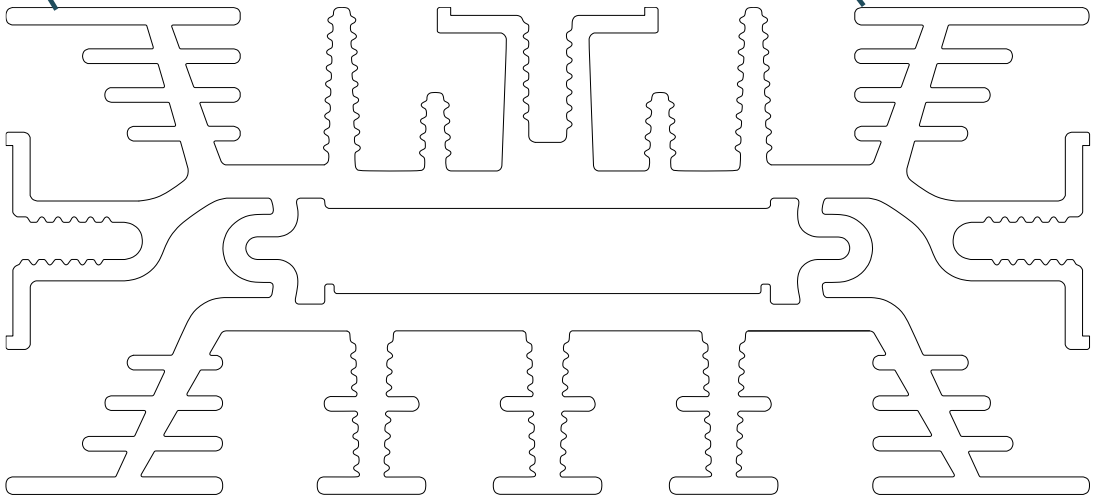

SILART

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

Нагреватели SILART



SNV



SNV-S

Нагреватели с вентилятором

PTC
Позисторный нагрев

80–2100 Вт

VDC 12/24/48
VAC/VDC 110-230

IP 20

ЭМС

Решения для сильных морозов
–60...+70 °C



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ
НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
№ 231367

Воздухонагреватель

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "СИЛАРТ" (RU)*

Авторы: *Рыжов Виталий Александрович (RU), Голубев Петр Сергеевич (RU), Сиднев Игорь Михайлович (RU)*

Заявка № 2024127655
Приоритет полезной модели **19 сентября 2024 г.**
Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации **24 января 2025 г.**
Срок действия исключительного права на полезную модель истекает **19 сентября 2034 г.**

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Ю.С. Зубов

Уникальность разработки подтверждена патентом

SILART

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

SILART

Спасибо за внимание!